


istniejący  
kabel

YAKyYżo 4 x 25mm<sup>2</sup>

Obw nr I


proj.YAKyYżo 4x25

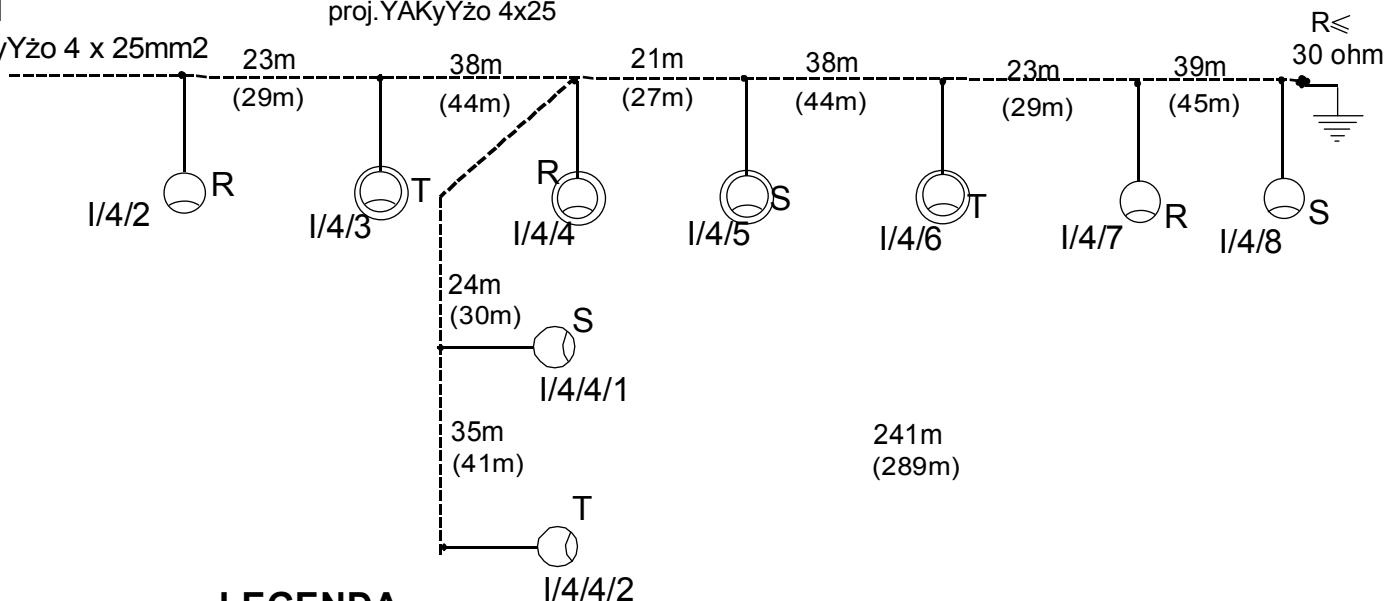

## LEGENDA



projektowany słup oświetleniowy SX 9/4,  
oprawy SGS 203 1 x SON T Plus 100 W  
na wysięgniku 1m, 5 stopni



projektowany słup oświetleniowy SX 9/4,  
oprawy SGS 203 1 x SON T Plus 150 W  
na wysięgniku 1m, 5 stopni



proj.linia kablowa 0,4kV

22m

odległość między słupami oświetlenia

(28m)

długość kabla, wraz z zapasami i doprowadzeniami do  
tabliczek bezpiecznikowych



INWESTOR  
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
LUBUSKIEGO  
UL. PODGÓRKA 7  
65-057 Zielona Góra

|                  |   |                                  |            |        |
|------------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| FAZA             | Projekt Architektoniczno-Budowlany  |                                  |            |        |
| Część            | Elektryczna   |                                  |            |        |
| Obiekt           | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 137 w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Dłobowska) w Stubicach |                                  |            |        |
| Adres            | Droga wojewódzka 137 - Szosa Rzepińska ul. Dłobowska  |                                  |            |        |
| Inwestor         | Zarząd Województwa Lubuskiego<br>65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7  |                                  |            |        |
| Nr rysunku<br>E2 | Schemat ideowy obwodu oświetlenia nr I  |                                  |            | Skala  |
| Autor            | Imię i Nazwisko   | Nr. Uprawnień                    | Data       | Podpis |
| Projektant       | mgr inż.<br>Zenon Cybula  | Upr. Bud. Nr<br>LUK/1003/PIDE/05 | 06.06.2011 |        |
| Sprawdzający     | mgr inż.<br>Jacek Sowiński  | Upr. Bud. Nr<br>LUK/1005/PIDE/05 | 06.06.2011 |        |