



Zielona Góra, dnia 2018 -09- 2 4

Znak sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317/41/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* o wartości nieprzekraczającej kwoty netto określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32
REGON: 006092820, NIP: 973-05-90-332.

II. Przedmiot zamówienia : Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zadanie nr 1 - DW 285 m. Sękowice typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.
Zadanie nr 2 - DW 313 m. Kargowa typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR 141/MP/08

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- dla zadania nr 1 : załącznik nr 3
- dla zadania nr 2: załącznik nr 7

III. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:

– p. Joanna Stańczyk-Kaźmierczak Tel: 68/ 322 17 09

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena -100%

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności zamówienia i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną * do dnia 03.10.2018 do godz. 12:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Zapytanie ofertowe - Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zadanie nr”
na adres:

~~Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, lub faksem na nr 068-328-03-32, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdw@zdw.zgora.pl* / Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, ul. Nowa 1, 65-339 Zielona Góra fax 68/ 322-17-01, e-mail: rdwz@zdw.zgora.pl~~

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 14 tys. euro.

X. Oferta powinna zawierać:

Dla zadania nr 1:

1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1
2. wypełniony formularz cenowy – formularz nr 2

Dla zadania nr 2:

1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 5
2. wypełniony formularz cenowy – formularz nr 6

XI. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
 - b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
 - c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty;

* niepotrzebna skreślić

XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Al. Niepodległości 32

65-042 Zielona Góra

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest **Pan Rafał Wielgus**, kontakt: adres e-mail: r.wielgus@bhpx.pl, telefon: 609 856 986;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zapytanie ofertowe - Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, zadanie nr** nr sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-40/2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w RODO;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podpis

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogiami i Mostami

Grzegorz Szulc

Dyrektora lub osoby upoważnionej

Załączniki:

Dot. zadania nr 1:

- Formularz ofertowy – formularz nr 1
- Formularz cenowy – formularz nr 2
- Opis przedmiotu zamówienia – formularz nr 3
- Projekt zamówienia – formularz nr 4

Dot. zadania nr 2:

- Formularz ofertowy – formularz nr 5
- Formularz cenowy – formularz nr 6
- Opis przedmiotu zamówienia – formularz nr 7
- Projekt zamówienia – formularz nr 8

FORMULARZ OFERTOWY

Województwo Lubuskie -
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

dotyczy zamówienia na Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
Zadanie nr 1: DW 285 m. Sękowice typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

(słownie)

Inne kryteria

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018r.

Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru zamówienia.

Dane kontaktowe:

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.***

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty).

Podpis

.....
(czytelny podpis upelnomocnionego
przedstawiciela+ pieczęćka)

Załączniki do oferty:

1.formularz cenowy – formularz nr 2

*Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ CENOWY

Przeгляdy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
Zadanie nr 1: DW 285 m. Sękowice typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość netto zł
1.	Robocizna	rbh	40		
2.	Części i materiały (wartość, którą Zamawiający przeznacza na części i materiały do naprawy zł netto)	x	x	10 605,20	10 605,20
X	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:				
X	+ PODATEK VAT (23%):				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:					

Słownie brutto:

.....
/czytelny podpis upelnomocnionego
przedstawiciela lub imienna pieczętka + podpis/

Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1: DW 285 m. Sękowice typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.

I. Specyfikacja zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa przepompowni wód deszczowych zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej nr 285 w m. Sękowice, typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.

II. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Realizację zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonego przeglądu urządzenia w br.
 - wymiana wyłącznika różnicowoprądowego,
 - wykonanie uziemienia przepompowni, GSW (główna szafa wyrównawcza) i podłączenie pod GSW przewodem ochronnym drabinę, prowadnice i piony tłoczne z przepompowni,
 - usunięcie rozszczelnienia na złączu RK-E DN150 lewej pompy (czynność ta może się wiązać z wymianą złącza na nowe),
 - usunięcie nieszczelności na dławikach kablowych,
 - likwidacja luzu tulei lewej prowadnicy pompy lewej,
 - przeprogramowanie sterownika na możliwość pracy jednocześnie dwóch Pomp przy dużych napływach,
 - wymiana łańcuchów pomp na nowe.
 - naprawa/wymiana jednego komina wywiewnego,
 - inne, dodatkowe prace wynikające z w/w naprawy,
2. Wykonawca zobowiązany jest po demontażu zużytych części do ich utylizacji,
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz personelu,
4. W przypadku nie zrealizowania usługi na kwotę określona w formularzu cenowym jako wartość zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowanie

III. Miejsce realizacji usługi:

- Droga wojewódzka nr 285 m. Sękowice.

IV. Gwarancja na realizowaną usługę:

- na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.




VI. Podstawa płatności:

Naprawa:


- Koszt jednej roboczogodziny obejmuje:
 - koszt jednej roboczogodziny jest stały, niezależnie od ilości osób wykonujących usługę,
 - wartość pracy sprzętu Wykonawcy niezbędnego do wykonania usługi wraz z towarzyszącymi kosztami,
 - koszty pośrednie, zysk, kalkulacyjny i ryzyko
 - koszt dojazdu / powrotu ekipy serwisowej.
- Wartość części i materiałów.
Cena części zamiennych i materiałów będzie zgodna z cennikiem ogólnie obowiązującym u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu cenniki obowiązujące na dzień wykonania usługi.

VII. Dokumentacja zdjęciowa:



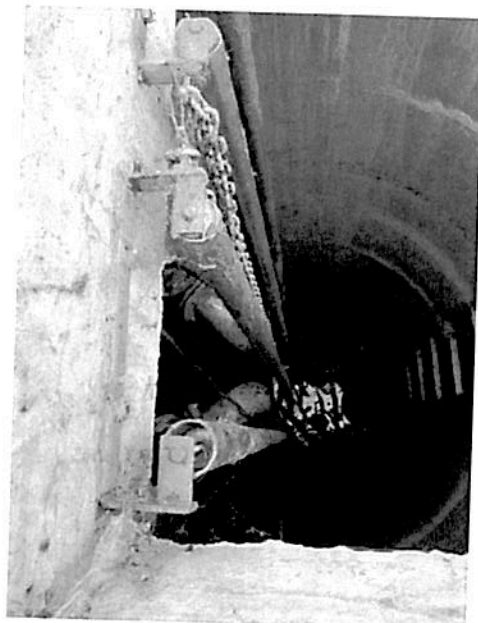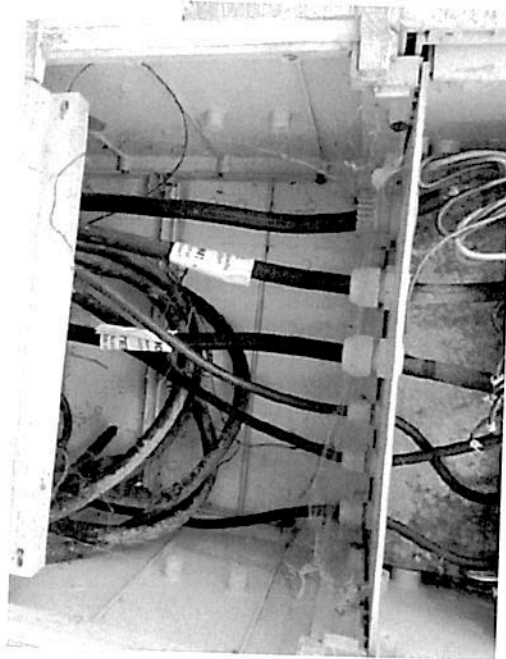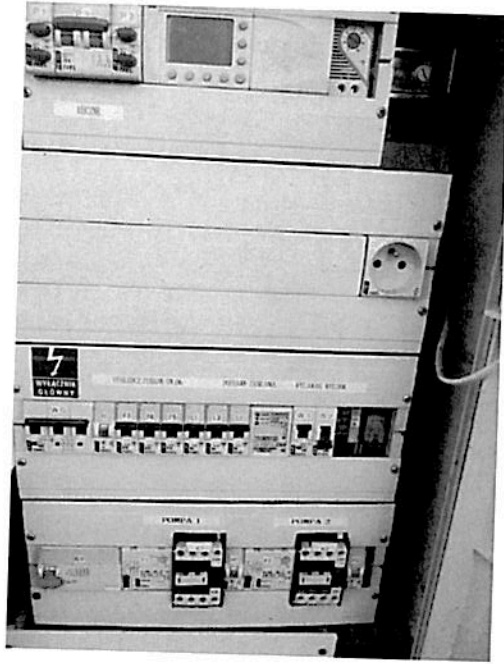

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom left of the page.

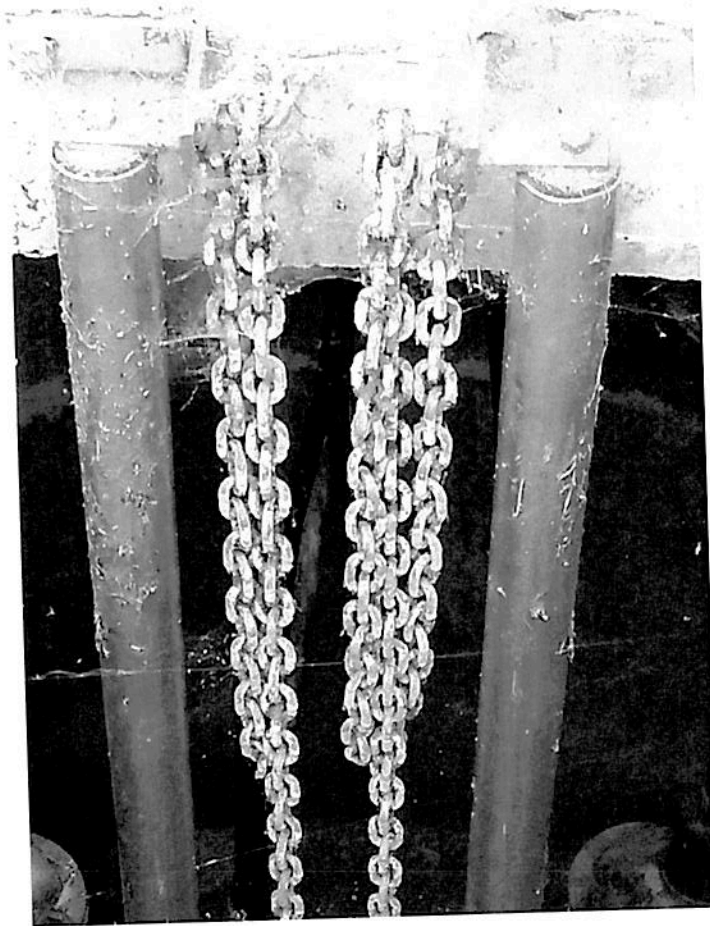

STARSZY SPECJALISTA
Joanna Stańczyk-Każmierczak

ZAMÓWIENIE Nr ZDW-ZG-RDWZG - 3317 –/ 2018

z dnia
do 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
dla:

.....
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP: 9730590332 zwany ZAMAWIAJĄCYM zleca:

Przeeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 1: DW 285 m. Sękowice typ przepompowni PB 2,0/5,5, typ pomp: S1 044 C1.

1. Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

2. Zakres usługi:

Zakres realizacji usługi wg opisu przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do n/n zamówienia.

3. Miejsce realizacji usługi:

- Droga wojewódzka nr 285 m. Sękowice.

4. Gwarancja:

- na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

5. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- ze strony Zamawiającego:

1.- kontakt:

- ze strony Wykonawcy:

1. - kontakt:

6. Wartość zamówienia:

Wartość usługi została ustalona wg zasad określonych w formularzu cenowym:

na kwotę netto: zł

(słownie: zł)

a z podatkiem VAT w wys. 23% tj: zł

kwota brutto: zł

(słownie: zł)

7.Rozliczenie:

Rozliczenie następuje na podstawie faktury w oparciu o potwierdzony przez pracownika Zamawiającego dokument realizacji usługi.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie **30 dni** od daty jej otrzymania licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Integralną częścią zamówienia stanowią załączniki:

- formularz ofertowy
- formularz cenowy
- opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Z-C.A. KIEROWNIKA
REJONU DROG WOJEWÓDZKICH

Jerzy Bielski

Przy kontrasygnacie:

.....

FORMULARZ OFERTOWY

Województwo Lubuskie -
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

dotyczy zamówienia na Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 2: DW 313 m. Kargowa typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR 141/MP/08

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto zł:

(zgodnie z załączonym formularzem cenowym)

(słownie)

Inne kryteria

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2018r.

Oświadczam, iż akceptuję zapisy wzoru zamówienia.

Dane kontaktowe:

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym.***

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jej wykreślenie z formularza oferty).

Podpis

.....
(czytelny podpis upoważnionego
przedstawiciela+ pieczęć)

Załączniki do oferty:
1.formularz cenowy – formularz nr 6

*Niepotrzebne skreślić

FORMULARZ CENOWY

Przeglądy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 2: DW 313 m. Kargowa typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR 141/MP/08

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość netto zł
1.	Robocizna	rbh	40		
2.	Części i materiały (wartość, którą Zamawiający przeznacza na części i materiały do naprawy zł netto)	x	x	10 505,20	10 505,20
X	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:				
X	+ PODATEK VAT (23%):				
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:					

Słownie brutto:

.....
/czytelny podpis upelnomocnionego
przedstawiciela lub imienna pieczęćka + podpis/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeгляdy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 2: DW 313 m. Kargowa typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR 141/MP/08

III. Specyfikacja zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa przepompowni wód deszczowych zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej nr 313 w m. Kargowa, typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR 141/MP/08

IV. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Realizację zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonego przeglądu urządzenia w br.
 - montaż elektromechanicznych liczników czasu pomp,
 - ustalić i usunąć przyczynę braku reakcji układu sterowania na czujnik pływakowy przepelnienia,
 - dokonać pomiaru oporności izolacji przewodu zasilającego szafę sterowniczą (ewentualna wymiana przewodu zasilającego),
 - podłączenie czujnika kontroli szczelności silników pomp, a w przypadku niesprawności przełączników kontroli szczelności typu ECW 230, dokonać wymiany ich na sprawne,
 - usprawnić działanie agregatu prądotwórczego tak, aby po przywróceniu zasilania podstawowego z sieci uległ on w krótkim czasie wyłączeniu,
 - zawiesić na wewnętrznej stronie panelu szafki sterowniczej opisu stanu wejść i wyjść sterowania Inventia MT-101 tak, aby Obsługa na podstawie oceny zapalonych diod LED mogła ustalić bieżący stan przepompowni,
 - wprowadzenie powiadomienia SMS o stanach awaryjnych przepompowni,
 - inne, dodatkowe prace wynikające z w/w naprawy,
2. Wykonawca zobowiązany jest po demontażu zużytych części do ich utylizacji,
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz personelu,
4. W przypadku nie zrealizowania usługi na kwotę określona w formularzu cenowym jako wartość zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym odszkodowanie

III. Miejsce realizacji usługi:

- Droga wojewódzka nr 313 m. Kargowa.

IV. Gwarancja na realizowaną usługę:

- na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

V. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

VI. Podstawa płatności:

Naprawa:

- Koszt jednej roboczogodziny obejmuje:
 - koszt jednej roboczogodziny jest stały, niezależnie od ilości osób wykonujących usługę,
 - wartość pracy sprzętu Wykonawcy niezbędnego do wykonania usługi wraz z towarzyszącymi kosztami,
 - koszty pośrednie, zysk, kalkulacyjny i ryzyko
 - koszt dojazdu / powrotu ekipy serwisowej.

- Wartość części i materiałów.



Cena części zamiennych i materiałów będzie zgodna z cennikiem ogólnie obowiązującym u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu cenniki obowiązujące na dzień wykonania usługi.

VII. Dokumentacja zdjęciowa:









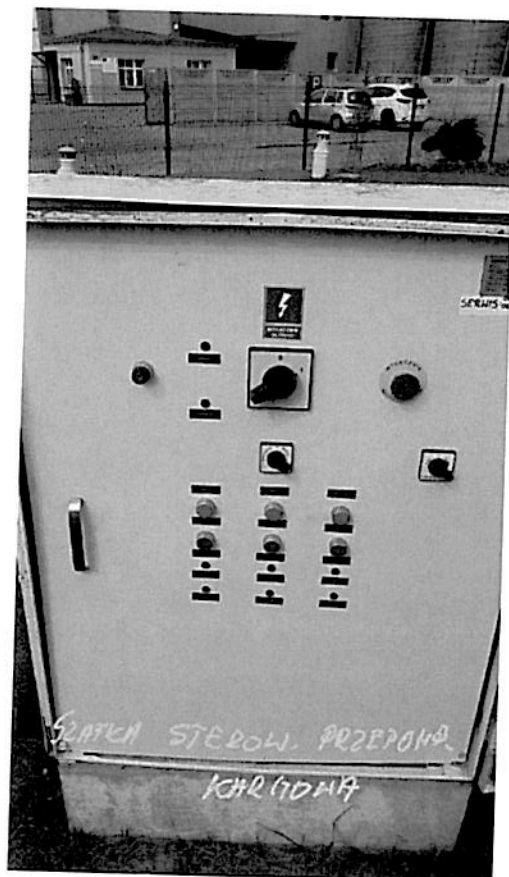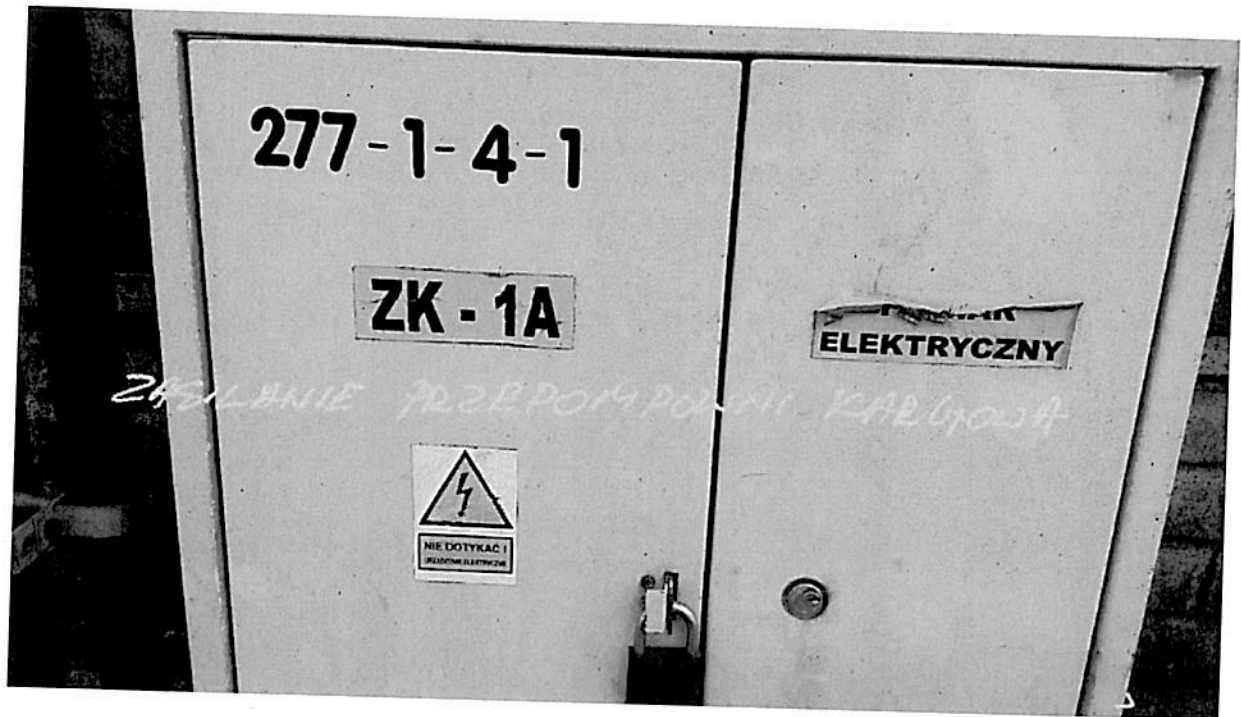

10.10.2018

10.10.2018

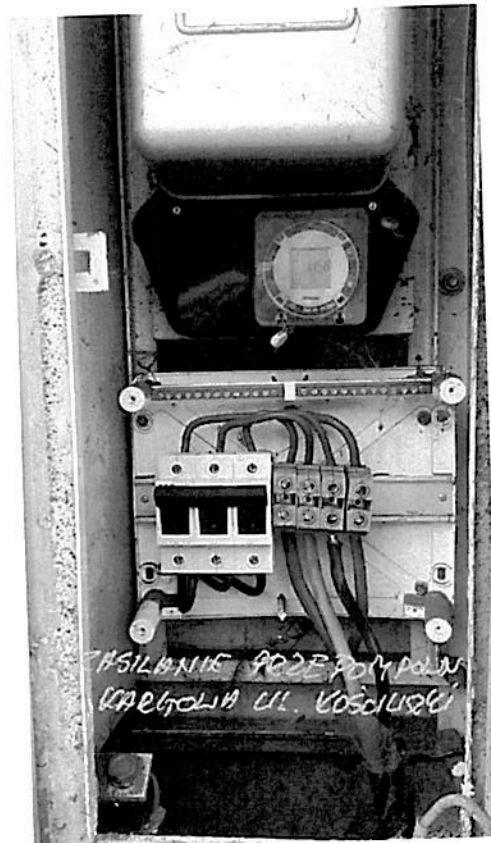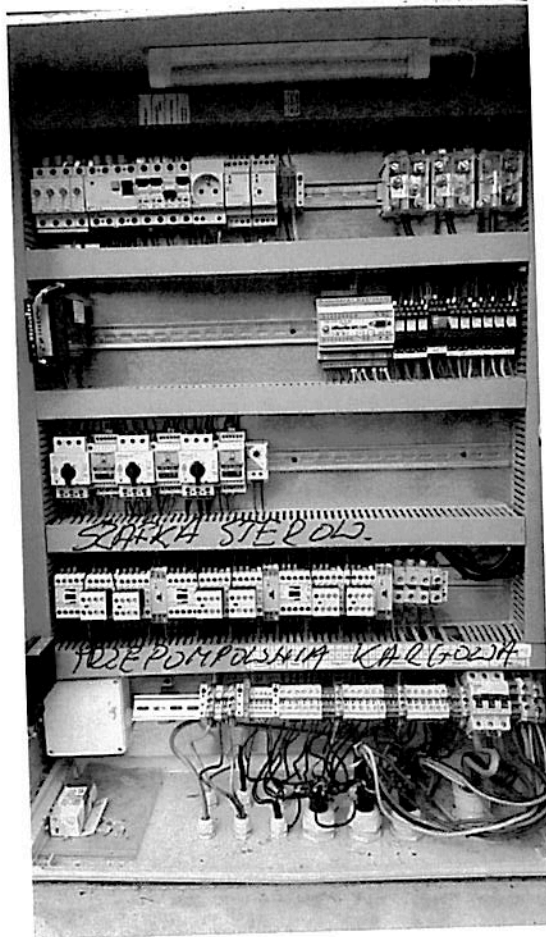

STARSZY SPECJALISTA

Joanna Stańczyk-Kazmierczak

ZAMÓWIENIE Nr ZDW-ZG-RDWZG - 3317 –/ 2018

z dnia
do 30 000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579)
dla:

.....
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP: 9730590332 zwany ZAMAWIAJĄCYM zleca:

Przeгляdy, naprawy wraz z pracami utrzymaniowymi przepompowni wód deszczowych na terenie Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:

Zadanie nr 2: DW 313 m. Kargowa typ przepompowni HPS3/BZ9053/N250/AFP2046.5ME90.6/SH NR
141/MP/08

1. Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

2. Zakres usługi:

Zakres realizacji usługi wg opisu przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do n/n zamówienia.

3. Miejsce realizacji usługi:

- Droga wojewódzka nr 313 m. Kargowa.

4. Gwarancja:

- na zamontowane części zamienne – zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

5. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- ze strony Zamawiającego:

1. - kontakt:

- ze strony Wykonawcy:

1. - kontakt:

6. Wartość zamówienia:

Wartość usługi została ustalona wg zasad określonych w formularzu cenowym:
na kwotę netto: zł

(słownie: zł)

a z podatkiem VAT w wys. 23% tj: zł

kwota brutto: zł

(słownie: zł)

7. Rozliczenie:

Rozliczenie następuje na podstawie faktury w oparciu o potwierdzony przez pracownika Zamawiającego dokument realizacji usługi.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Integralną częścią zamówienia stanowią załączniki:

- formularz ofertowy
- formularz cenowy
- opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

Przy kontrasygnacie:

Jerzy Bielski

.....